


PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ S2-BUDYNEK

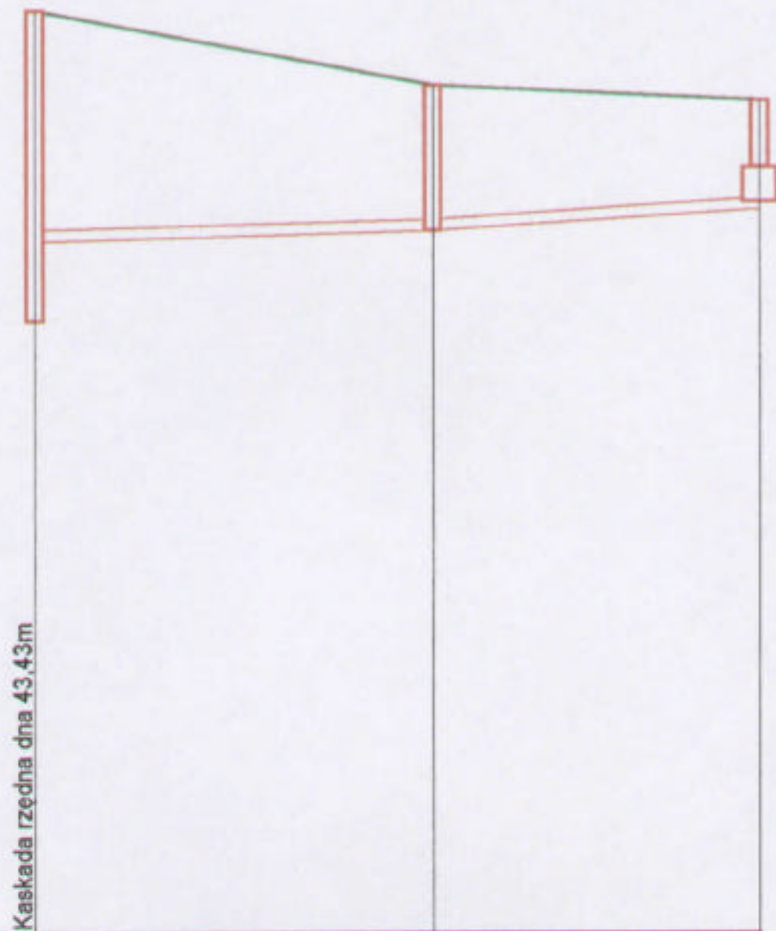

Skala Pozioma 1:200
 Skala Pionowa 1:100
 Poziom porówn. 35,00 m.n.p.m.

Rzędna terenu [m.n.p.m.]	47,73	46,71	46,51
Rzędna dna kanału [m.n.p.m.]	44,55	44,71 44,71	45,01
Zagłębienie dna [m.]	3,18	2,00 2,00	1,50
Spadek [%]		14,55	33,33
Średnica rury [mm.]		160 PVC SN8	160 PVC SN8
Długość odcinka [m.]		11,00	9,00
Odległość [m.]	0,00	11,00	20,00

S2

S7

Budynek