


PROFIL PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUD. MIESZ.
 (dz. nr 360/19)

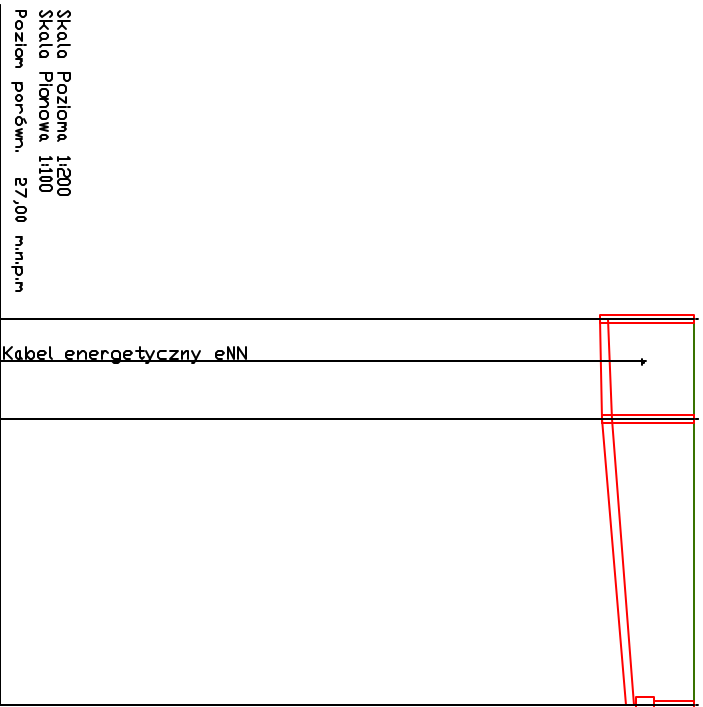

Rzędna terenu [m.n.p.m.]	39,10			39,10
Rzędna dna kanału [m.n.p.m.]	37,45	37,50	37,50	37,90
Zagłębienie dna [m]	1,65	1,60	1,40	1,20
Spadek [‰]	14,29		40,00	
Średnica rury [mm.]	160		160	PVC SN8
Długość odcinka [m.]	3,50		10,00	
Długość [m.]	0,00	3,50		13,50

SS3 SS5 Budynek

Kabel energetyczny eNN