
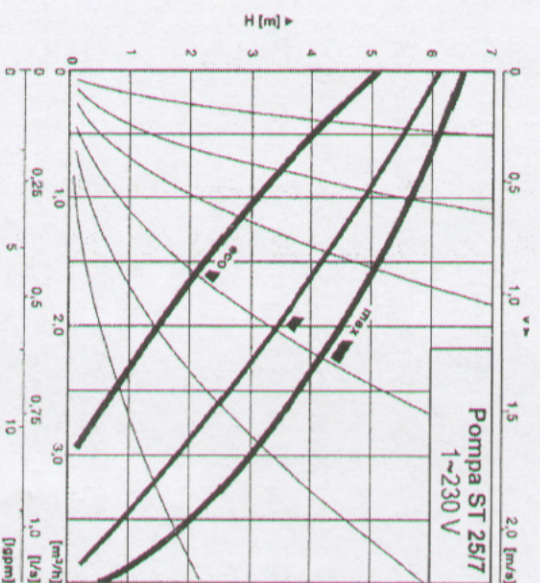
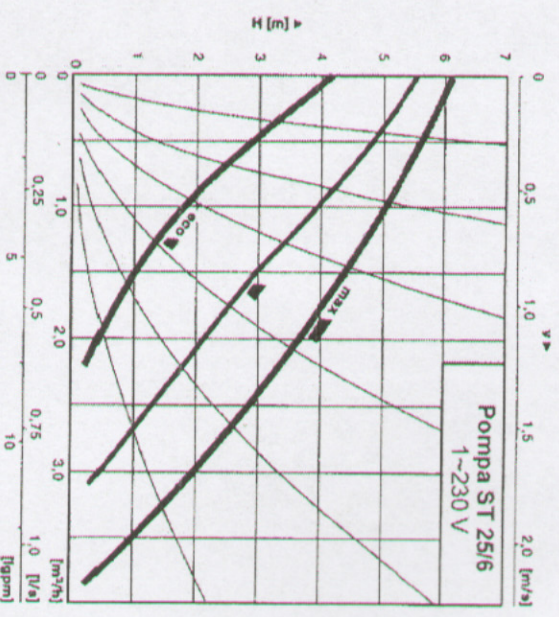


Solarna stacja powrotu

Charakterystyki pomp

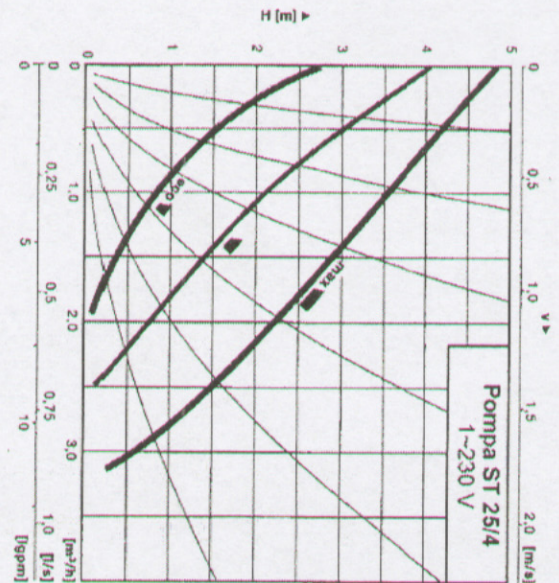

WYTYCZNE DLA WYMIAROWANIA

Powierzchnia Kolektora brutto	Rura miedziana ϕ	dlugość	Pompa	Naczynie rozszerzalnościowe
do m ²	mm	m		l
8	18	40	ST 25/4	19
11	18	40	ST 25/4	25
18	22	40	ST 25/4	40
27	22	40	ST 25/6	60
36	28	50	ST 25/6	100
44	28	50	ST 25/6	100
60	35	60	ST 25/7	200

Obliczono przy przepływie ok. 30-40 l/m² powierzchni brutto i max 14 m² przy połączeniu szeregowym.
W przypadku innych warunków pracy należy na nowo obliczyć poszczególne komponenty.