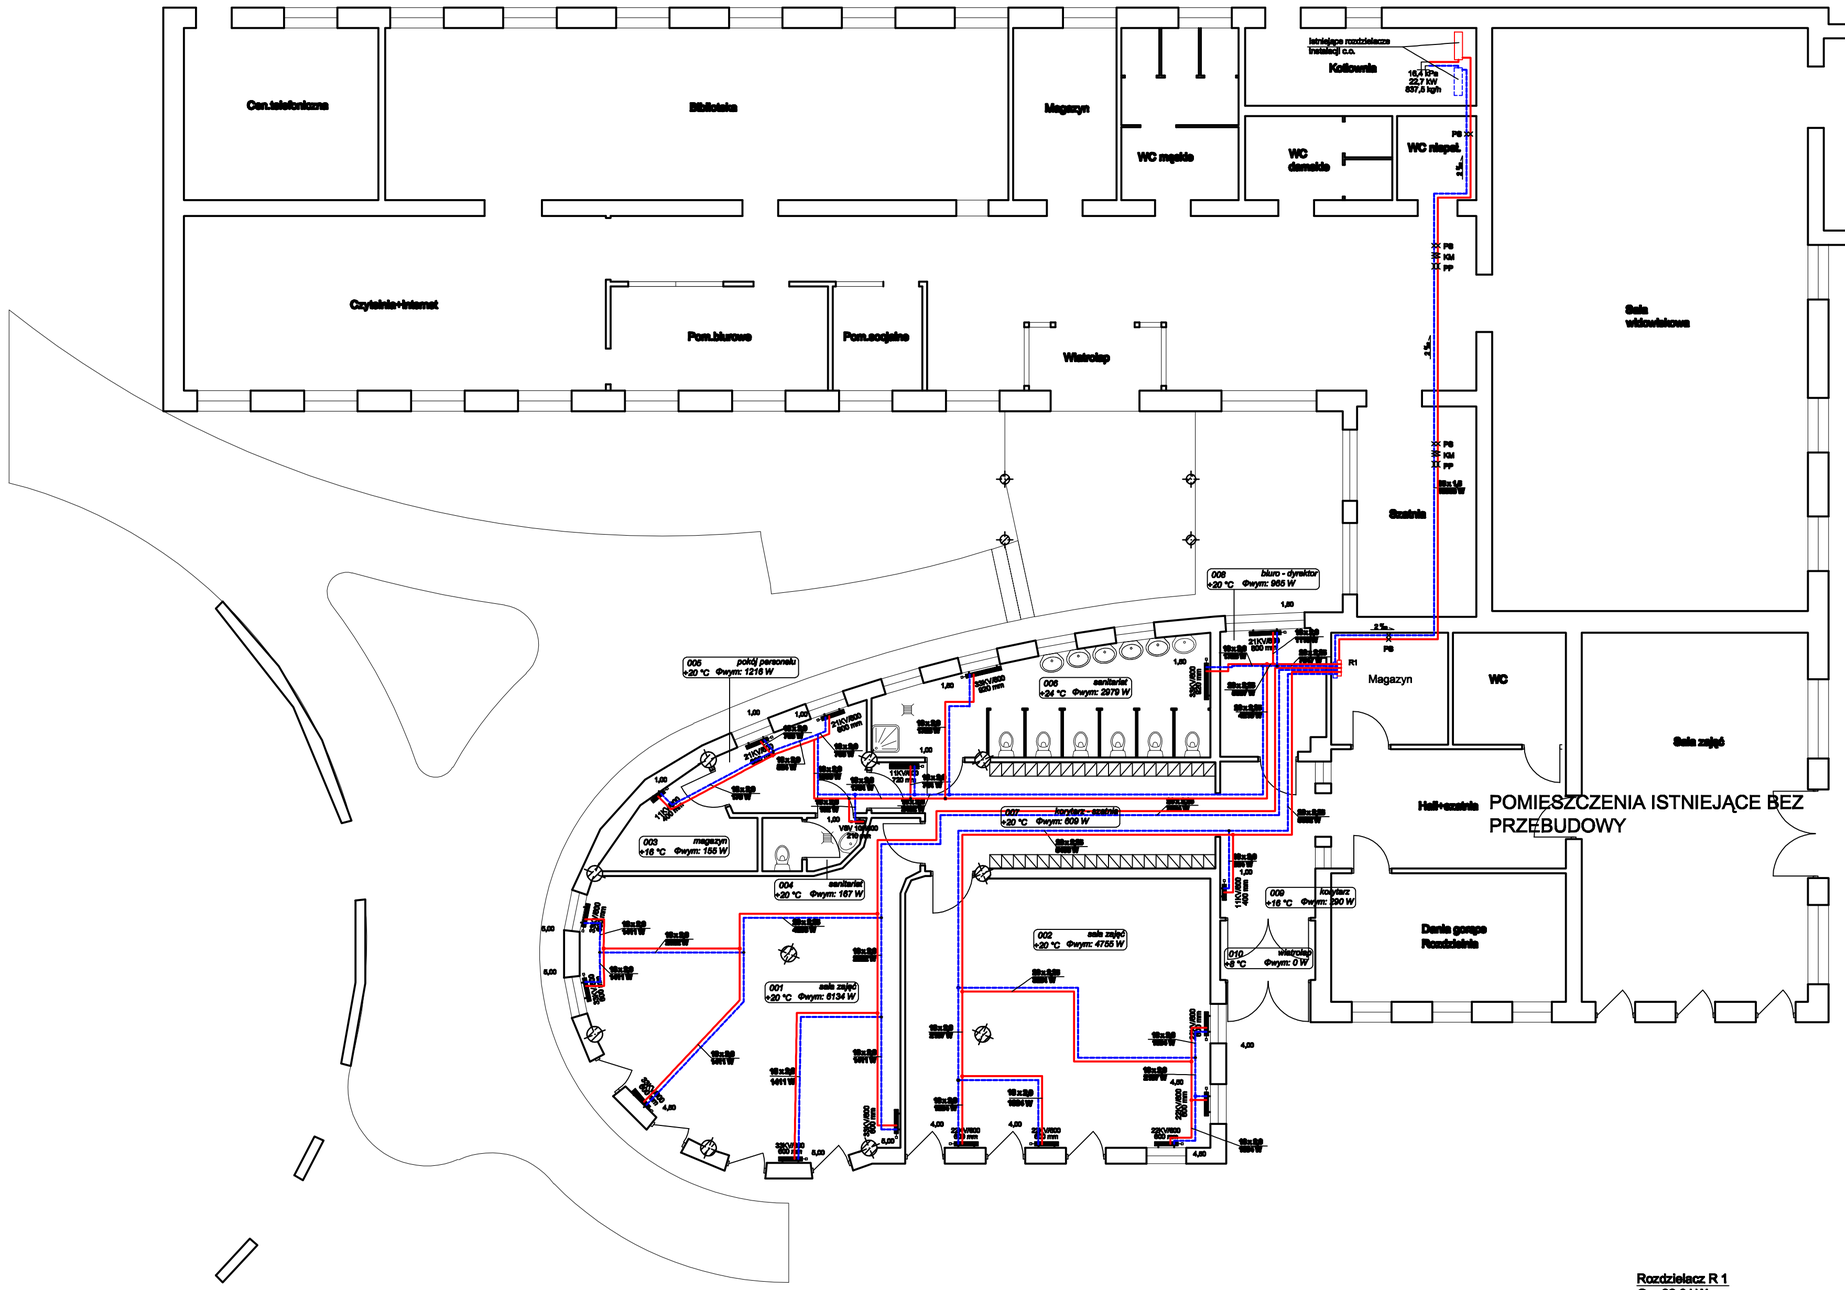
Cen.telefoniczna
Biblioteka
Magazyn
WC męskie
WC damskie
WC niepeł.
Kotłownia
Istniejące rozdzielacze instalacji c.o.
16,4 kPa
22,7 kW
837,8 kg/h
Zaplecze
Czytelnia+Internet
Pom.biurowe
Pom.socjalne
Wiatrołap
Sala widowiskowa
Szatnia
Magazyn
WC
Sala zajęć
Hall+szatnia
Dania gorące
Rozdzielnia
POMIESZCZENIA ISTNIEJĄCE BEZ PRZEBUDOWY
005 pokój personelu +20 °C Φwym: 1216 W
006 sanitariat +24 °C Φwym: 2979 W
007 korytarz - szatnia +20 °C Φwym: 609 W
009 korytarz +16 °C Φwym: 290 W
010 wiatrołap +8 °C Φwym: 0 W
003 magazyn +16 °C Φwym: 155 W
004 sanitariat +20 °C Φwym: 187 W
002 sala zajęć +20 °C Φwym: 4755 W
001 sala zajęć +20 °C Φwym: 6134 W
008 biuro - dyrektor +20 °C Φwym: 865 W
21KV/600 600 mm
21KV/600 520 mm
21KV/600 1000 mm
21KV/600 1200 mm
21KV/600 1400 mm
21KV/600 1600 mm
21KV/600 1800 mm
21KV/600 2000 mm
21KV/600 2200 mm
21KV/600 2400 mm
21KV/600 2600 mm
21KV/600 2800 mm
21KV/600 3000 mm
21KV/600 3200 mm
21KV/600 3400 mm
21KV/600